

Na temelju odredbi članka 55. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08.,116/08.,75/09.,143/12.,71/14., 118/14.,154/14.) članka 18. i članka 37. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04., 79/07., 38/09., 127/10.) i Zakona o zaštiti od požara (NN 92 /10) članka 31. Pravilnika o zaštiti na radu i članka 49. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi na 46. izvanrednoj elektronskoj sjednici održanoj dana 19.01.2021.g., donosi

PLAN evakuacije i spašavanja

1. Opći dio

Ovim se planom evakuacije i spašavanja utvrđuje organizacija i način provođenja evakuacije i spašavanja djece, zaposlenog osoblja, roditelja i drugih osoba u slučaju požara, eksplozije, prirodnih elementarnih nepogoda i drugih pojava koje mogu ugroziti život i zdravlje djece , zaposlenika te drugih osoba koje se nalaze u objektu Dječjeg vrtića.

1.1. Plan je izrađen sukladno Zakonu o zaštiti na radu i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- postupak evakuacije i spašavanja ;
- rukovođenje evakuacijom i spašavanjem ;
- osposobljavanje i zahtjevi sigurnosti za evakuacijske putove i izlaze ;
- sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje ;
- završne odredbe .

Grafički dio sadrži:

Ucrtane smjerove kretanja s evakuacijskim izlazima.

1.2. Uvjeti za provedbu Plana evakuacije i spašavanja

- da se odrede voditelj evakuacije i spašavanja ;
- da se odrede zamjenici Tima za evakuaciju i spašavanje ;
- da se odrede članovi Tima za evakuaciju i spašavanje ;
- da se osposobe voditelj, zamjenici te članovi Tima za evakuaciju i spašavanje za provođenje evakuacije i spašavanja ;
- da se odrede i označe evakuacijski putovi i izlazi koji u svakom trenutku trebaju biti čisti, prohodni i otvoreni za izlaz u siguran i slobodan prostor te opskrbljeni sigurnosnom rasvjetom ;
- da se osiguraju sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje.

1.3. Pojmovi i definicije

Evakuacija je opasnim događajem uvjetovano, organizirano, kretanje ugroženih osoba k sigurnim mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih putova i izlaza.

Spašavanje je organizirano provođenje radnji kojima se djeci, zaposlenicima i drugim osobama zatečenim u ugroženim prostorima pruža pomoć u njihovu napuštanju, kada zbog okolnosti prouzročenih iznenadnim događajima ne mogu sami napustiti ugrožene prostore, a da pritom ne dovedu u opasnost svoj život.

Iznenadni događaji koji mogu ugroziti život i zdravlje djece, zaposlenika, roditelja i drugih osoba u objektu zbog kojih se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija, nastaju od unutarnjih izvora opasnosti (požar, eksplozija, panika) i vanjskih izvora opasnosti (udar groma, potres, olujni vjetrovi, opasno zračenje – nuklearna opasnost, biološka opasnost i slično).

1.4. Objekti u kojima se organizira i provodi evakuacija i spašavanje

Objekt „ Maslačak ”, Hrvatskog narodnog preporoda 33

Objekt „ Radost ”, Hrvatskog narodnog preporoda 33

Objekt „ Tratinčica ”, Nikole Šubića Zrinskog 23

Objekt „ Sunce ”, Gustava Krkleca 19

Objekt „ Maslačak ” se nalazi u ul. Hrvatskog narodnog preporoda 33, s ukupno 1004 m² unutarnjeg prostora. Građen je od tvrdog materijala (beton, cigla). Objekt je prizeman s tavanskim i podrumskim prostorom, ugrađenim centralnim grijanjem od strane distributera Toplinarstvo d.o.o Sisak. U tom objektu smještena je uprava vrtića sa svom potrebnom infrastrukturom. U objektu se nalazi čajna kuhinja u kojoj se koristi peć struja- plin (propan-butan prenosiva boca).

Na sjevernoj strani u odnosu na objekt nalazi se stambena zgrada udaljena 50m. S južne strane objekta nalazi se zajednički (Maslačak i Radost) vanjski prostor ukupne površine 14565 m² s puno visokog i niskog raslinja, s istočne strane objekta nalazi se dječji vrtić „ Radost ”, a sa zapadne strane dio igrališta i stambena zgrada.

Osiguran je prihvata za sedam odgojnih skupina djece.

Objekt „ Radost ” se nalazi u ul. Hrvatskog narodnog preporoda 33,s ukupno unutarnjeg prostora od 1132 m².Građen je od mekog materijala (montažnog je tipa), prizemni je objekt sa tavanskim prostorom. Sjeverno od objekta nalazi se park i glavna cesta , s južne strane objekta nalazi se šuma, s istočne strane objekta nalaze se stambene zgrade udaljene oko 50-100m i sa zapadne strane nalazi se dječje igralište i Dječji vrtić „ Maslačak ”. Objekt koristi centralno grijanje od strane distributera Toplinarstvo d.o.o Sisak. U objektu je smještena glavna kuhinja s ugrađenom plinskom instalacijom. Osiguran je prihvrat devet odgojnih skupina djece.

Objekt „ Tratinčica ” se nalazi u ul. Nikole Šubića Zrinskog 23,s ukupno 952m² unutarnjeg prostora i 3037 m² vanjskog prostora. Građen je od armiranog betona u kombinaciji s fasadnom ciglom. Prizemni je objekt kosog krovišta s podrumom. Okružen je kućama, na udaljenosti od 50-100 m. Objekt koristi centralno grijanje od strane distributera Toplinarstvo d.o.o Sisak. U objektu se nalazi čajna kuhinja u kojoj se koristi peć struja-plin (propan – butan prenosiva boca). Osiguran je prihvrat osam odgojnih skupina djece.

Objekt „ Sunce ” nalazi se ul. Gustava Krkleca 19, s ukupno 690 m² unutarnjeg prostora i 1200m² vanjskog prostora. Građen je od tvrdog materijala beton, cigla. Prizemni je objekt kosog krovišta. Okružen je zgradama i kućama na udaljenosti od 30 do 50m. Objekt koristi centralno grijanje od strane distributera Toplinarstvo d.o.o Sisak. U objektu se nalazi čajna kuhinja u kojoj se koristi peć plin – struja(propan – butan prenosiva boca). Osiguran je prihvrat četiri odgojne skupine djece.

U vrtićima „ Maslačak ”, „ Sunce ” i „ Tratinčica ” unutar objekta prisutno je požarno odvajanje prostora pregradnim zidovima i ostalim dijelovima konstrukcije sa minimalnom vatrootpornošću.

Mogućnost širenja požara preko fasade svedena je na minimum (betonska konstrukcija , opeka).

U vrtiću „ Radost ” mogućnost širenja požara je veća budući da je objekt montažnog tipa MARLES.

Dječji vrtić „ Maslačak ”, zaštićen je vanjskom hidrantskom mrežom, dok u ostalim vrtićima je instalirana unutarnja hidrantska mreža.

U svim vrtićima postoji dovoljan broj protupožarnih aparata za početno gašenje požara .

2.Postupak evakuacije i spašavanja

2.1.Obavješćivanje

Osoba koja prva primijeti opasnost obavješćuje ravnatelja. Ravnatelj organizira evakuaciju,odnosno obavješćuje voditelja evakuacije objekta.

O učinjenom se obavješćuje Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

U slučaju iznenadnog događaja , voditelj evakuacije objekta odlučuje o izdavanju zapovijedi za uzbunjivanje i evakuaciju u objektu.

Voditelj evakuacije objekta, nakon procjene stanja, izdaje zapovijed o načinu uzbunjivanja (zvučna ili tiha uzbuna).

Zvučna uzbuna znači uzbunjivanje pomoću zvona na ulaznim vratima .

Tiha uzbuna znači usmeno oglašavanje uzbune.

Ako procijeni potrebnim , voditelj evakuacije objekta obavješćuje i profesionalne službe.

2.2. Uzbunjivanje

U slučaju iznenadnog događaja, zbog kojega se mora provesti evakuacija i spašavanje iz objekta, uzbunjivanje se provodi tako da voditelj izdaje zapovijed o uzbunjivanju.

Uzbunjivanje provodi i Služba sustava 112 na gradskoj i županijskoj razini, ako je iznenadni događaj većih razmjera.

Ako je uzbunjivanje putem zvona na ulaznim vratima daje se znak 3 puta u jednoličnom trajanju od 20 sekundi uz dva prekida u trajanju 15 sekundi.

Ako se uzbunjivanje provodi glasom - povikom (tiha uzbuna) preko zadužene osobe , ono se mora izvikivati precizno i dovoljno glasno.

2.3.Organizirana evakuacija

Voditelj evakuacije na usmenu obavijest ili znak uzbunjivanja izdaje zapovijed članovima za organizaciju evakuacije. Nakon izdane zapovijedi članovi tima evakuacije dužni su sve osobe koje se zateknu u objektu usmjeravati organizirano u koloni prema unaprijed predviđenim evakuacijskim izlazima do mjesta okupljanja izvan objekta.

U tijeku evakuacije i na mjestu okupljanja nakon evakuacije, treba poduzeti sve mjere za sprječavanje panike.

Nakon evakuacije osoba iz zone evakuacije, zaduženi član Tima za evakuaciju i spašavanje provjerava jesu li sve osobe napustile ugroženi prostor, pazeći pritom da ne ugrozi vlastiti život i zdravlje.

Nakon toga izvješćuje voditelja da su sve osobe evakuirane iz zone evakuacije. Prestanak opasnosti oglašava voditelj odnosno služba 112 ako su oni izdali znak za uzbunjivanje.

2.4. Organizirano spašavanje osoba

Organizirano spašavanje se provodi kada nije moguće provesti propisanu evakuaciju zbog nastalih posljedica iznenadnog događaja.

Voditelj Tima za evakuaciju i spašavanje izdaje zapovijed članovima Tima da pristupe organiziranom spašavanju osoba i imovine do dolaska profesionalnih službi, kada njihov voditelj preuzima rukovođenje akcijom spašavanja.

2.5. Vrsta evakuacije i spašavanja

Preventivna evakuacija

Provodi se u očekivanju izvanrednog događaja (događaj nije nastao, ali je velika vjerojatnost da će se dogoditi), a obuhvaća sljedeće postupke :

- evakuacija djece, zaposlenika i drugih osoba koji se nalaze u objektu;
- poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka panike;
- isključivanje svih vrsta izvora energije u ugroženom prostoru;
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim planom o predviđenim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja pomoći izvan objekta;

Nužna evakuacija

Provodi se u što je moguće kraćem vremenu kada se iznenadni događaj već dogodio, a obuhvaća sljedeće postupke:

- evakuacija djece, zaposlenika i drugih osoba koji se nalaze u objektu;
- poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka panike;
- isključivanje svih vrsta izvora energije u ugroženom prostoru;
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim planom o predviđenim posljedicama , mogućnostima i pružanja prve pomoći izvan objekta.

Vježbovna evakuacija

Vježbovna evakuacija i spašavanje je postupak u kojem se evakuacija i spašavanje provodi u svrhu uvježbavanja članova Tima za evakuaciju i spašavanje sa svim osobama koje se u tom trenutku nalaze u objektu.

Najmanje jedanput u dvije godine, voditelj / zamjenik evakuacije objekta organizira i izvodi vježbu evakuacije i spašavanja u objektu, o čemu se vode zapisnici te predlažu poboljšanja.

Sve osobe u objektu dužne su aktivno sudjelovati u vježbi evakuacije i spašavanja.

2.6. Mjesta okupljanja

Mjesto okupljanja evakuiranih i spašenih osoba izvan objekta:

- MO iz objekta „ Maslačak ” je u dvorištu Dječjeg vrtića i na parkiralištu ispred objekta u ul. Hrvatskog narodnog preporoda 33 ;
- MO iz objekta „ Radost ” je u dvorištu Dječjeg vrtića i na parkiralištu s istočne strane objekta u ul. Hrvatskog narodnog preporoda 33;
- MO iz objekta „ Tratinčica ” je u dvorištu Dječjeg vrtića i na parkiralištu kod glavnog ulaza u vrtić u ul. Nikole Šubića Zrinskog 23;
- MO iz objekta „Sunce ” je u dvorištu Dječjeg vrtića i na parkiralištu kod glavnog ulaza u vrtić u ul. Gustava Krkleca 19.

3. Rukovođenje evakuacijom i spašavanjem

Rukovođenje evakuacijom i spašavanjem obavlja se direktno s mjesta događaja, u skladu s procjenom voditelja evakuacije objekta.

3.1. Zadaci, zaduženja i odgovornosti osoba za evakuaciju i spašavanje

Voditelj evakuacije objekta odgovoran je za rukovođenje i koordinaciju evakuacije i spašavanja. Na znak uzbune, odnosno po primitku usmene zapovijedi za evakuaciju, članovi Tima dužni su postupiti prema odredbama ovog plana.

Voditelj / zamjenik evakuacije objekta

- upoznaje se s planom evakuacije i spašavanja;
- izdaje zapovijed o početku evakuacije i spašavanja;
- kontrolira , nadzire i koordinira tijekom evakuacije i spašavanja;
- surađuje s vanjskim javnim službama (vatrogasci, prva pomoć, policija i slično);
- sastavlja zapisnik nakon završene evakuacije i spašavanja;
- dostavlja zapisnik o izvršenoj evakuaciji ravnatelju.

Ako se na intervenciju pozove Javna vatrogasna postrojba Grada Siska, nakon njezina dolaska na mjesto događaja, rukovođenje cjelokupnom akcijom evakuacije i spašavanja preuzima zapovjednik navedene postrojbe uz usku suradnju s voditeljem za evakuaciju i spašavanje objekta.

U slučaju veće katastrofe, kada se poziva specijalizirana postrojba Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUSZ) na razni Grada, nakon dolaska na mjesto događaja, rukovođenje cjelokupnom akcijom evakuacije i spašavanja preuzima

zapovjednik navedene postrojbe, uz suradnju s voditeljem za evakuaciju i spašavanje objekta.

Na usmenu obavijest ili na znak uzbune zaposlenici su dužni postupiti u skladu s uputama dobivenim od voditelja / zamjenika evakuacije i spašavanja;

Brzo i bez paničnog ponašanja izaći kroz izlazna vrata na slobodan prostor van objekta ;

Tijekom evakuacije i spašavanja pomagati osobama koje se teže kreću, da svi zajedno, sigurno napuste objekt ;

Pružiti prvu pomoć ozlijeđenima ;

Zaposlenici koji su najbliži vratima za izlazak iz objekta ista otvore, kako bi se omogućila brza i nesmetana evakuacija ;

Da se nakon izlaska iz objekta više ne vraćaju u isti, već da odlaze na predviđeno mjesto okupljanja u slučaju iznenadnog događaja.

4. Osposobljavanje i zahtjevi sigurnosti za evakuacijske putove i izlaze

- Sve osobe u sastavu Tima za evakuaciju i spašavanje moraju biti osposobljene za provođenje evakuacije i spašavanja .

- Svi zaposlenici dužni su proći obuku osposobljavanja za rad na siguran način, sudjelovati u vježbama evakuacije i gašenja požara.

- U objektu su postavljeni znakovi za smjerove evakuacije, za evakuacijske izlaze, mjesta za vatrogasne aparate i za ormariće prve pomoći.

- Svi putovi su osvijetljeni sigurnosnom rasvjetom koja mora funkcionirati i bez podrške mrežnog napona, te propisanim intezitetom osvijetljivati putove u vremenskom trajanju od najmanje 1 sata.

- Evakuacijski izlazi moraju voditi na slobodne površine izvan objekta, koje su dovoljno velike za prihvatanje svih evakuiranih osoba.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m u prizemnim objektima.

- Voditelj Tima za evakuaciju i spašavanje može zapovjediti drugi put evakuacije i mjesto okupljanja izvan objekta, ako ocijeni da za to ima razloga.

5.Sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje

- Zaštitne kožne rukavice ;

- Gumene rukavice ;

- Gumene čizme ;

- Sanitetski materijal ;

- Nosila ;

- Komplet električarskog alata ;

- Komplet vodoinstalaterskog alata ;

- Lopata ;

- Kramp ;
- Sjekira ;
- Teški čekić;
- Pila za rezanje željeza .

Navedena sredstva i oprema moraju uvijek biti u ispravnom stanju i smješteni u za to predviđen prostor.

Do vatrogasnih aparata , hidranata i ostale opreme mora biti siguran nesmetan prolaz i strogo je zabranjeno da se oni zatrpavaju bilo kakvim materijalom koji bi otežao njihovo aktiviranje.

Strogo je zabranjeno samostalno premještanje vatrogasnih aparata s njihovih mjesta ili njihovo korištenje u svrhe koje nemaju veze s gašenjem , odnosno vježbama u gašenju.

6. Završne odredbe

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Vrtića.

Izmjene i dopune ovog plana obavljaju se na način i prema postupku donošenja ovog plana.

Predsjednica Upravnog vijeća
Vesna Milakara

Ovaj Plan potvrđen je na 46. izvanrednoj elektronskoj sjednici Upravnog vijeća održanoj dana: 19.01.2021.g.i objavljen je na oglasnim pločama Vrtića dana: 20.01.2021.g.

KLASA: 003-05/21-01/1
URBROJ: 2176-66-04-21-1
Sisak, 19. siječnja 2021.g.

Predsjednica Upravnog vijeća
Vesna Milakara

Ravnateljica
Sandra Kramarić

Prilozi uz ovaj plan evakuacije

Prilog 1-Sastav tima za evakuaciju i spašavanje;

Prilog 2-Imena osoba zaduženih za pružanje prve pomoći;

Prilog 3-Upute o ponašanju pri nastanku iznenadnog događaja – požar;

Prilog 4-Upute o ponašanju pri nastanku iznenadnog događaja – eksplozija;

Prilog 5-Upute o ponašanju pri nekontroliranom istjecanju opasnih tvari;

Prilog 6-Upute o ponašanju pri nastanku iznenadnog događaja – potres;

Prilog 7-Upute o ponašanju pri – olujno nevrijeme;

Prilog 8-Upute o ponašanju pri nastanku izvan lokacijske opasnosti;

Prilog 9-Važniji brojevi telefona službi za hitne intervencije i mjesto gdje se nalazi glavni ventil za zatvaranje vode u objektima;

Prilog 10-Grafički prikazi evakuacije s ucrtanim smjerovima kretanja, evakuacijskim izlazima i obilježenim mjestom okupljanja.

Prilog 1- Odgovorna osoba je Sandra Kramarić ravnateljica Dječjeg vrtića „ Sisak Novi ”

Voditelji su : Milan Kovačević, domar i referent zaštite od požara ;
Mirjana Petrović,specijalist zaštite na radu;
Davor Malčić , domar;
Radoslav Čalić, domar

Zamjenici su : Odgojitelji

Članovi tima su : Ostali djelatnici

Prilog 2- Osoba zadužena za pružanje prve pomoći je Nikolina Sopić viša medicinska sestra

Prilog 3- Upute o ponašanju pri nastanku iznenadnog događaja - Požar

U slučaju nastanka požara potrebno je:

- ugaziti požar ako se to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe;
- gašenje požara, evakuaciju i spašavanje obavljati istovremeno u skladu s načelima vatrogasne taktike a ukoliko zatečeno stanje to ne omogućava, akcija evakuacije i spašavanja ima prioritet nad gašenjem;
- prilikom evakuacije, pridržavati se znakova i upozorenja voditelja evakuacije i spašavanja;
- ukoliko se požar ne ugasi odmah, pozvati vatrogasnu postrojbu na telefonski broj 193 ili županijski centar 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje);
- udaljiti se što je više moguće od centra požara (ako ste zatočeni u građevini), zatvoriti sva vrata između sebe i centra požara, mokrim krpama spriječiti prodiranje dima u prostoriju, ako je moguće otvoriti prozore i privući pozornost na sebe dozivanjem i mahanjem kroz prozor;
- prilikom spašavanja slijediti upute osoba koje provode spašavanje;
- goruće odjevne predmete gasiti prekrivanjem uz pomoć deke ili ostalih odjevnih predmeta (valjanjem po podu);
- ako jedino preostaje gašenje ohlađivanjem, voda se smije koristiti samo nakon pouzdanog isključivanja struje na dijelovima zgrade i u dovoljnoj udaljenosti od ostalih dijelova koji su pod naponom;
- nakon zatvaranja ventila ispred mjesta propuštanja plina pristupiti gašenju požara.

Prilog 4- Upute o ponašanju pri nastanku iznenadnog događaja - Eksplozija

Ako dođe do eksplozije potrebno je poduzeti slijedeće:

- po mogućnosti isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje, da ne nastane nova eksplozija;
- obavijestiti nadležne službe, davanjem što je moguće više podataka o eksploziji i prisutnim ostalim opasnostima;
- napustiti ugroženi prostor izvan zone moguće opasnosti.

Prilog 5 - Upute o ponašanju pri nekontroliranom istjecanju opasnih tvari

Kod propuštanja opasnih tvari potrebno je:

- žurno evakuirati sve osobe iz ugroženog u vanjski slobodan i bezopasan prostor;
- zatvoriti ventile za prekid istjecanja opasne tvari ;
- u blizini mjesta ispuštanja zabraniti pušenje, korištenje otvorenog plamena i drugih načina postizavanja temperature paljenja;
- otvaranjem prozora i vrata prozračiti prostorije i prostore na mjestu i u blizini ispuštanja opasnih tvari.

Prilog 6 - Upute o ponašanju pri nastanku iznenadnog događaja - Potres

Kod prvih podrhtavanja tla:

- sačuvati prisebnost i ne paničariti jer je panika pogubna;
- odmah napustiti građevinu i udaljiti se na siguran prostor.

Kod snažnog podrhtavanja tla:

- ostati unutar građevine, žurno se skloniti na sigurnija mjesta unutar prostorija (ispod nosivih konstrukcija građevine, pod okvire vrata, ispod stola...);
- odmaknuti se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.

Nakon prestanka potresa:

- kada prestanu prvi potresi, napustiti prostorije na najpogodniji način;
- ako se ostane pod ruševinama pozivati u pomoć lupanjem čvrstim predmetom po građevini, instalacijama ili na drugi način svratiti pozornost na sebe;
- pomoći stradalima, ali ne pomicati teško povrijeđene;
- isključiti električnu struju na glavnoj sklopki te zatvoriti plin i vodu na glavnom ventilu;
- postupati prema uputama dobivenim putem sredstava javnog priopćavanja.

Prilog 7 - Upute o ponašanju pri – Olujnom nevremenu

-Kod pojave olujnog nevremena kao što su olujni vjetrovi, grom, tuča potrebno je:

- skloniti se u sigurnije prostore unutar građevine (u središnje, odnosno unutarnje prostorije), odmaknuti se od prozora i prolaza s prozorima te od većih ostakljenih površina, a vrata i prozore na građevini dobro zatvoriti;

- isključiti iz pogona električne uređaje i instalacije, te prema potrebi druge instalacije i uređaje.

Prilog 8 - Upute o ponašanju pri nastanku - Izvan lokacijske opasnosti

Na znak opasnosti u slučaju izvan lokacijske opasnosti u vanjskom prostoru potrebno je poduzeti slijedeće:

- uključiti radio ili Tv prijamnik i poslušati priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u kriznim situacijama;
- poduzmite mjere zaštite koje će Vam pomoći u pripremi za opasnost;
- smjestiti se u najsigurnije unutarnje prostorije zgrade;
- čvrsto i po mogućnosti nepropusno zatvoriti sve vanjske otvore na građevini;
- isključiti sve instalacije i uređaje koji bi mogli izazvati određene opasnosti.

Za organizaciju boravka u zgradi zaduženi su voditelji evakuacije i spašavanja.

Prilog 9 – Važniji brojevi službi za hitne intervencije i mjesto gdje se nalazi glavni ventil za zatvaranje vode i plina u objektima.

- 112 DUZS (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)
 - 192 Policija
 - 193 Vatrogasci
 - 194 Hitna pomoć
 - 530- 275 Sisački vodovod
 - 558-111 HEP- Elektra Sisak
-
- Glavni ventil za zatvaranje vode za objekt „ Tratinčicu ” se nalazi ispred glavnog ulaza u vrtić. (šaht)
 - Glavni ventil za zatvaranje vode za objekt „ Sunce ” se nalazi s lijeve strane ulaza za osoblje vrtića. (šaht)
 - Glavni ventil za zatvaranje vode za objekt „ Maslačak ” se nalazi u podrumu u radioni domara (za hladnu vodu), (za toplu vodu) šaht kod glavnog ulaza u vrtić.
 - Glavni ventil za zatvaranje vode za objekt „ Radost ” se nalazi u spremištu kod skladišta za domare.
 - Glavni ventil za zatvaranje plina nalazi se u ograđenom prostoru pored spremnika za plin.


DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI "MASLAČAK"



LEGENDA: SMJER EVAKUACIJE
 VATROGASNI APARAT

DJEČJE IGRALIŠTE


DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI "RADOST"

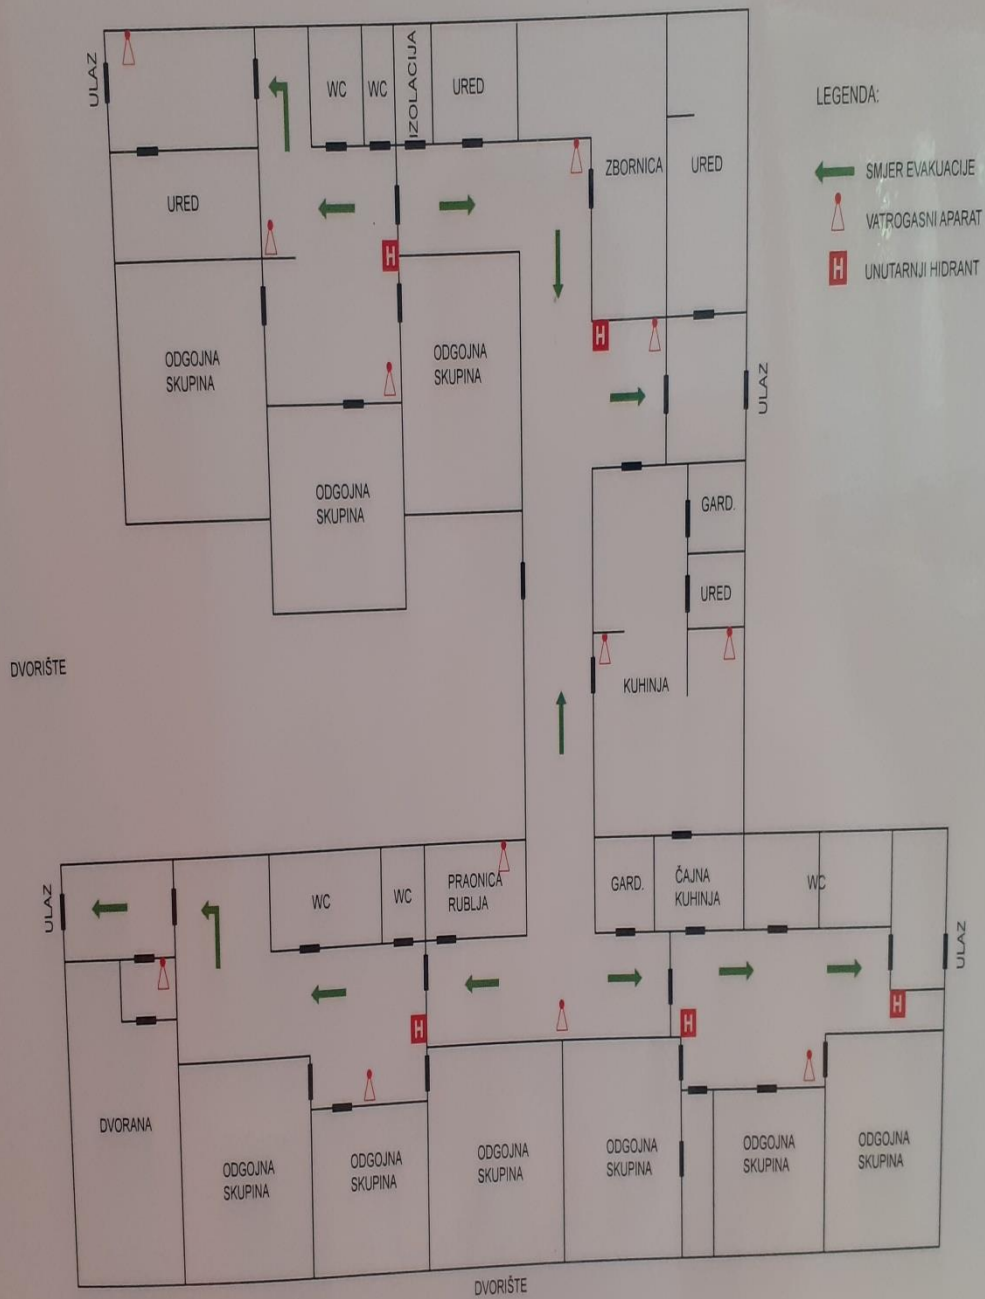

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI "TRATINČICA"



PLAN EVAKUACIJE

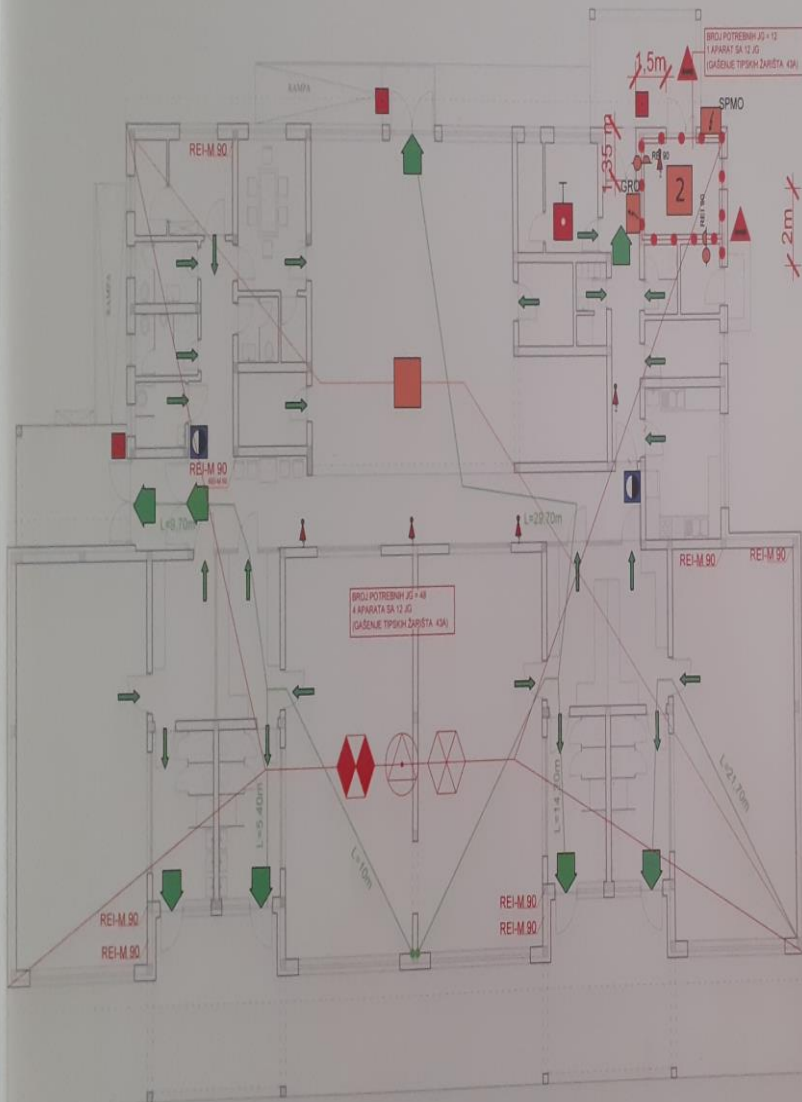

DJEČJI VRTIĆ "SUNCE"
TLOCRT PRIZEMLJA MJ: 1:100

ZNAKOVJE

	aparat 58		likovna za rubna iskapanja el. energije
	aparat 58		sušilav automatske dovjere posiljene koncentracije plina
	automatska vatrozapojna centrala		izmještanje otkrivanja
	automatska vatrozapojna		vrata otpornosti 80 min
	automatska gašenje vodom sprinkler		zatvaranje plina
	broj osoba u prostoriju		zatvaranje vode
	divanjenja prometnica		konstrukcija vatrootpornosti 2 h
	električna instalacija u "3" izvedbi		konstrukcija vatrootpornosti 90 min
	glavni smjer izlaska		zidni hidrant
	opasnost od plina		vatrozapojni aparat CO2 - 5 kg
	prevozni aparat 550		stariša strana konstrukcije
	manipulativne površine 11x5,5 m		ulaz u zgradu
	možućnost iskapanja električne energije		pasivo s pijeskom
	podzemni hidrant		stvar za odvod dima i toplote
	plinsko lužilo		dimnjakova vrata
	podzemni hidrant		dimnjakovi poklopac otpornosti 1 h
	pristup vatrozapojca		okomiti štit otpornosti 1h
	protupožarna rasvjeta		stupovi i grade otpornosti 2h
	požarni sektor		priljučak vatrozapojnog voda za sprinkler
	smjer izlaska		smjer nužne evakuacije
	spriječeno širenje požara		put evakuacije
	stanica sprinklera		nužna rasvjeta
	traka stanica		vatrozapojna ljestva
	zaštita spužlanog stepa		zatvaranje ulaza stariša stranom
	Protektivna zaštita vatrootpornosti 90 min, 100		bitijanje prozora